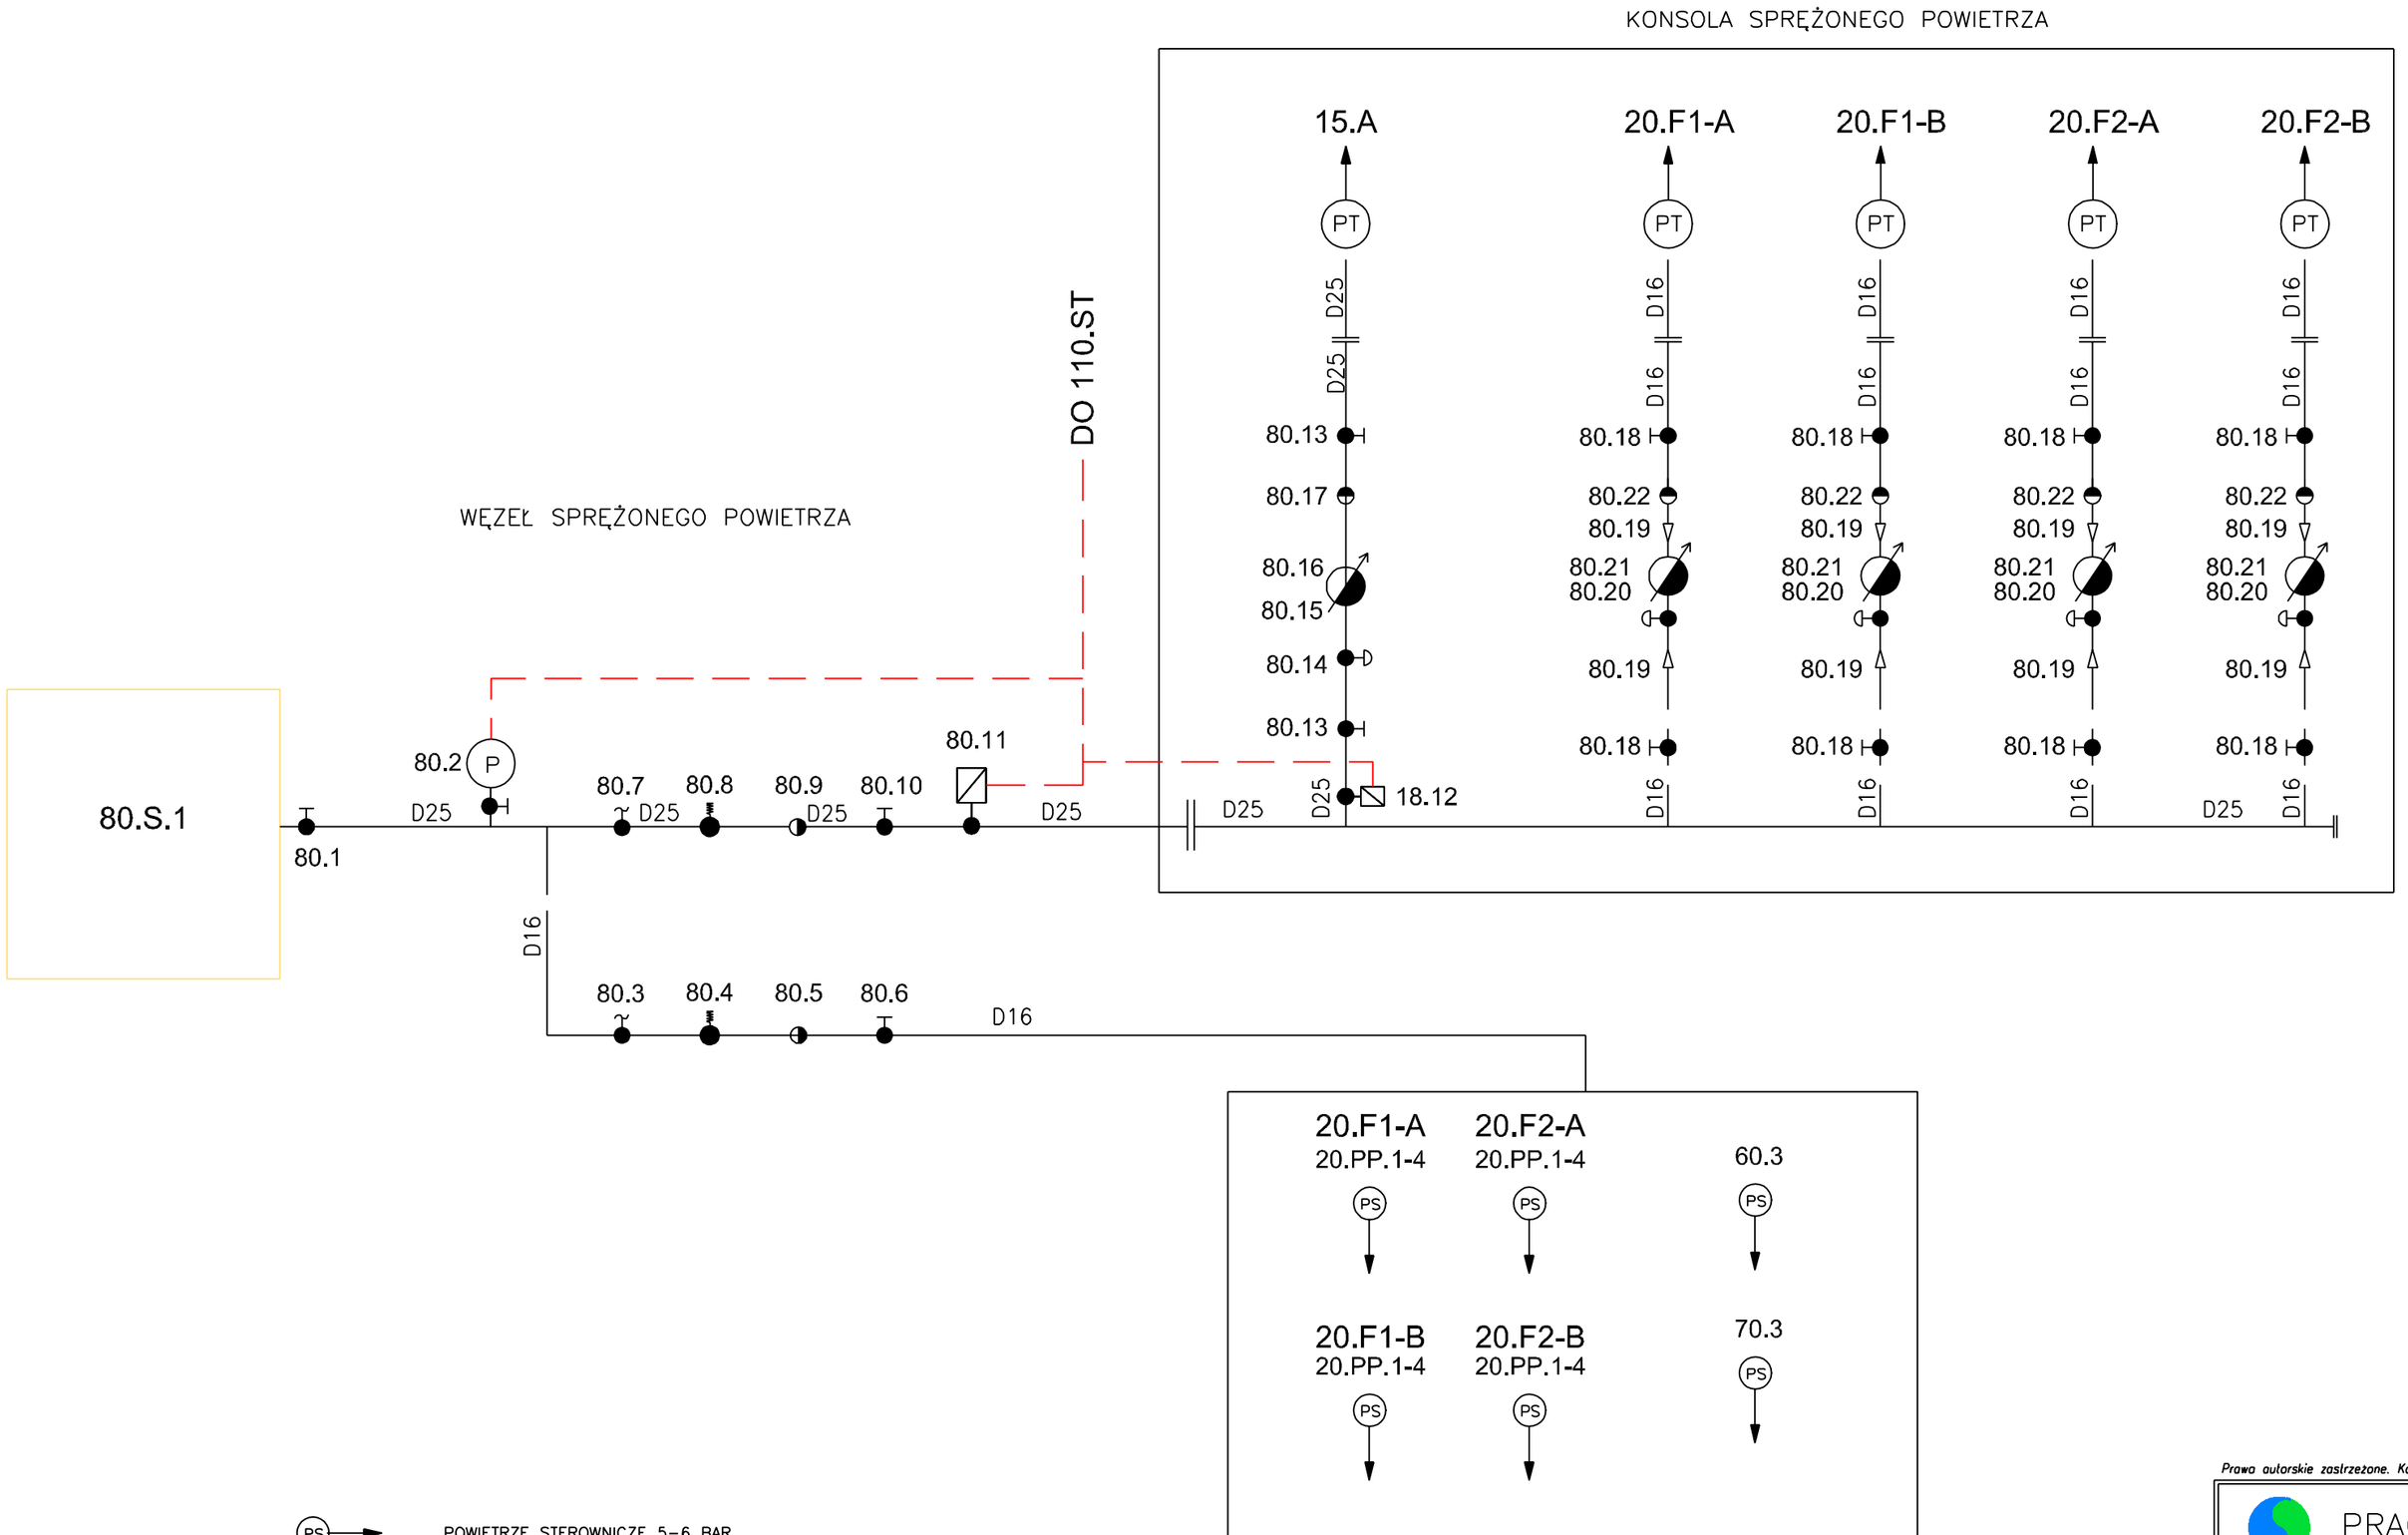

OZNACZENIA

80.S.1 Kompresor bezolejowy - 1 kpl.

Q=6,7 dm3/s, p=8 bar
P= 3,7 kW (wersja wygłuszona - 57 dB)
wyposażony zbiornik sprężonego powietrza V=270dm3
i elektroniczny spust kondensatu

80.1 Zawór kulowy DN 20mm	- 1 szt.
80.2 Czujnik ciśnienia z zaworem odcinającym	- 1 kpl.
80.3 Reduktor ciśnienia DN 8mm zakres p=0,5 - 8 bara z manometrem	- 1 szt.
80.4 Zawór bezpieczeństwa DN 15mm otwarcie przy p=6,0 bara	- 1 szt.
80.5 Zawór zwrotny DN 15mm	- 1 szt.
80.6 Zawór kulowy odcinający DN 15mm	- 1 szt.
80.7 Reduktor ciśnienia DN 20mm zakres p=0,5 - 4 bara z manometrem	- 1 szt.
80.8 Zawór bezpieczeństwa DN 20mm otwarcie przy p=6,0 bara	- 1 szt.
80.9 Zawór zwrotny DN 20mm	- 1 szt.
80.10 Zawór kulowy DN 20mm	- 1 szt.
80.11 Zawór elektromagnetyczny DN 20mm U=24V DC NC	- 1 szt.
80.12 Zawór elektromagnetyczny DN 20mm U=24V DC NC	- 1 szt.
80.13 Zawór kulowy D25mm	- 2 szt.
80.14 Zawór regulacyjny membranowy D25mm	- 1 szt.
80.15 Rotmater D25mm	- 1 szt.
80.16 Skala powietrze 1,4 - 9,0m3/h	- 1 szt.
80.17 Zawór zwrotny D25mm	- 1 szt.
80.18 Zawór kulowy D 16mm	- 8 szt.
80.19 Śrubunek D 12mm + redukcja D16/12mm	- 8 szt.
80.20 Rotmater D16mm	- 4 szt.
80.21 Skala powietrze 0,5-2,5m3/h Zawór regulacyjny w rotametrze	- 4 szt.
80.22 Zawór zwrotny D16mm	- 4 szt.

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zastrzeżone.

PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO–SANEL W SIEDLCACH
08–110 SIEDLCE ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64

OBIEKT	PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ O ZDOLNOŚCI POBORU DO Q=66m3/h, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SUW, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO O POMIESZCZENIE NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY WRZA Z NIEZBĘDNYMI OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, ORAZ UTWARDZENIAMI.			INWESTOR GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI UL. WARSZAWSKA 20 21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI
LOKALIZACJA	GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI, MIEJSCOWOŚĆ ROGOŹNICA OBRĘB 0021 ROGOŹNICA DZ. NR 103/5.			
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	TREŚĆ SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UJĘCIA I SUW - ROZDZIAŁ POWIETRZA			BRANŻA TECHNOLOGIA, INSTALACJE SANITARNE
				NR RYS. 4
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Roliński	GPB.7342/13/98 MAZ/IS/2348/01	PODPIS	SKALA B.S.
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marcin Sienicki	MAZ/0220/PWOS/08 MAZ/IS/0665/08	PODPIS	DATA 05.2016r