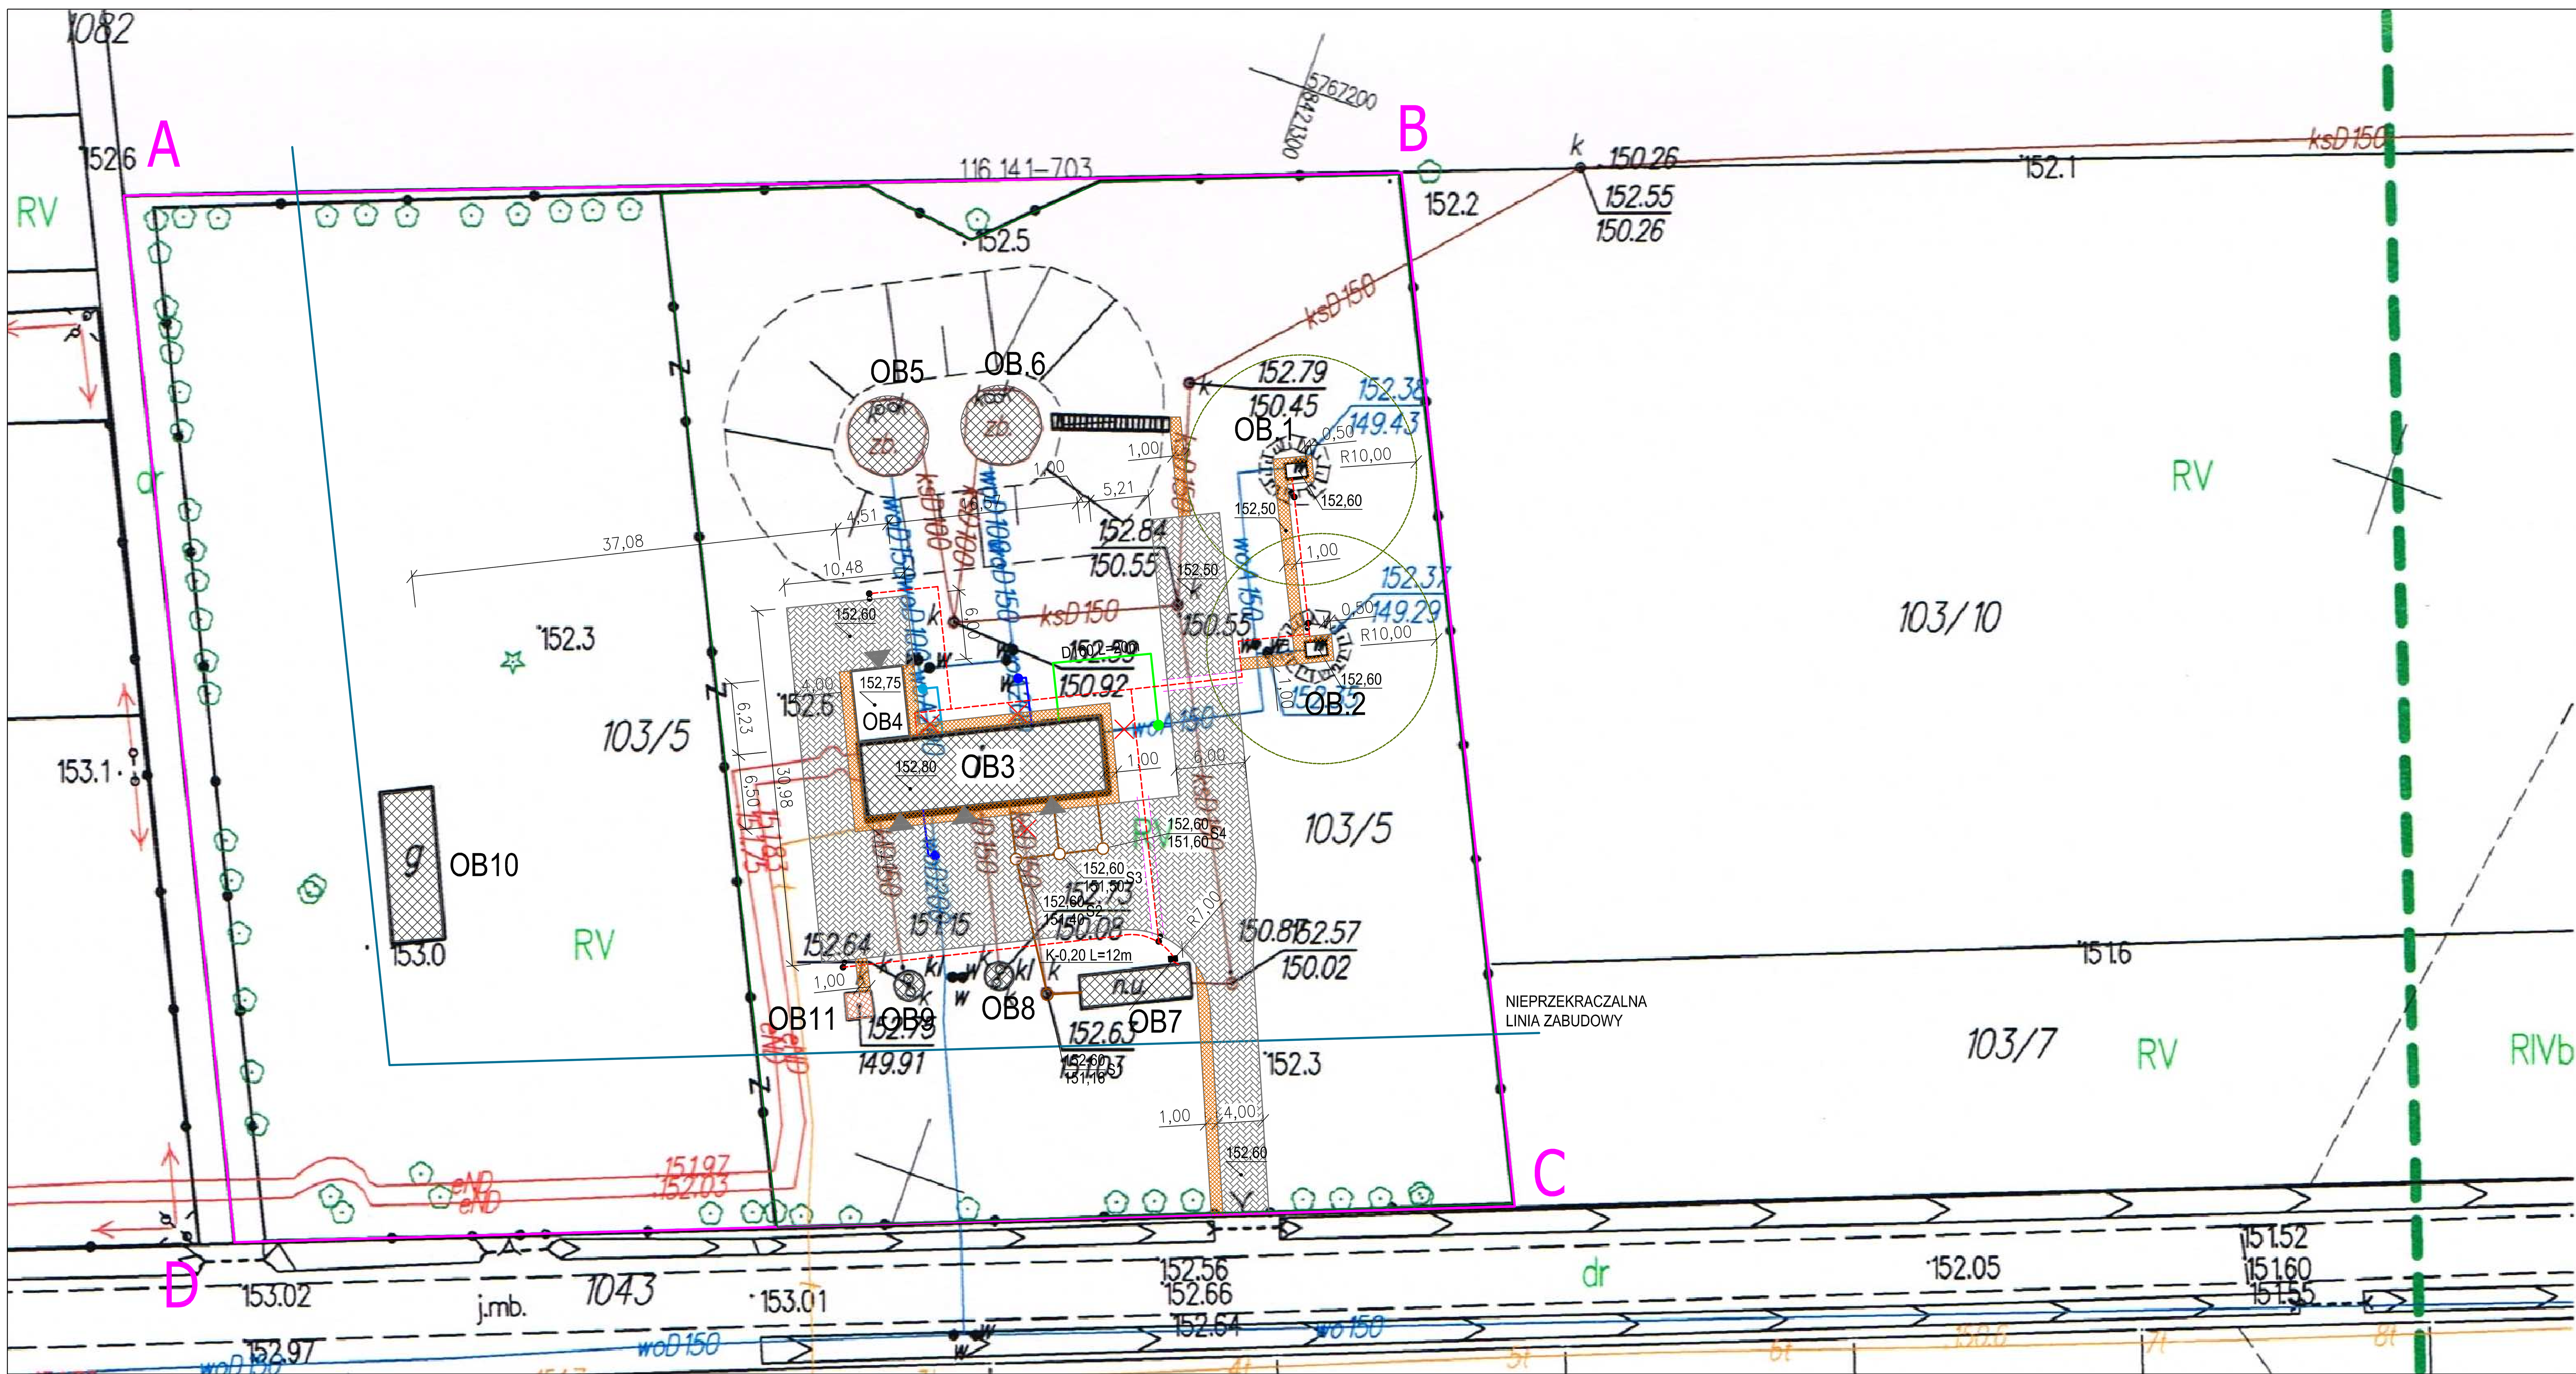

Projektowane:

- Projektowane przyłącze kanalizacji technologicznej.
- Projektowane przyłącze kablowe eNN i sterownicze.
- Projektowana sieć wody surowej.
- Projektowana sieć wody uzdatnionej - do zbiornika retencyjnego.
- Projektowana sieć wody uzdatnionej.
- Projektowany plac technologiczny utwardzony kostką betonową.
- Projektowany chodnik i opaska z kostki betonowej.

- Istniejące ogrodzenie terenu.
- Istniejące miejsce na pojemnik na odpady.
- × Obiekty do likwidacji.

LINIE CHARAKTERYSTYCZNE:

- A-B-C-D Granica obszaru objętego opracowaniem - zakres oddziaływania
- Nieprzekraczalna linia zabudowy
- Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody

Rzędna terenu (chodnika) przy wejściu do budynku technologicznego 152,60m n.p.m.

OZNACZENIA:

OB1. Istniejąca studnia głębinowa Nr 1.
OB2. Istniejąca studnia głębinowa Nr 2.
OB3. Istniejący budynek technologiczny SUW.
OB4. Projektowane pomieszczenie na agregat prądotwórczy.
OB5. Istniejący zbiornik retencyjny na wodę uzdatnioną.
OB6. Istniejący zbiornik retencyjny na wodę uzdatnioną.
OB7. Istniejący zbiornik na wody popłuczne.
OB8. Istniejący zbiornik na ścieki z chlorowni.
OB9. Istniejący zbiornik na ścieki sanitarne.
OB10. Istniejący budynek gospodarczy.
OB11. Istniejąca wiata na odpady komunalne.

Powierzchnie:

Powierzchnie objęte zakresem A-B-C-D:	
- Powierzchnia całkowita terenu objęta zakresem A-B-C-D	- 10060,00m2
- Powierzchnia zabudowy szachtu studni Nr 1 (OB1)	- 2,41m2
- Powierzchnia zabudowy szachtu studni Nr 2 (OB2)	- 2,41m2
- Powierzchnia zabudowy budynku technologicznego (OB3)	- 137,02m2
- Powierzchnia zabudowy pomieszczenia na agregat prądotwórczy (OB4)	-28,10m2
- Powierzchnia zabudowy zbiornika wody uzdatnionej (OB5)	- 38,48m2
- Powierzchnia zabudowy zbiornika wody uzdatnionej (OB6)	- 38,48m2
- Powierzchnia zabudowy zbiornika na wody popłuczne (OB7)	- 26,60m2
- Powierzchnia zabudowy zbiornika na ścieki z chlorowni (OB8)	- 1,54m2
- Powierzchnia zabudowy zbiornika na ścieki sanitarne (OB9)	- 1,54m2
- Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego (OB10)	- 59,20m2
- Powierzchnia zabudowy wiaty na odpady komunalne (OB11)	- 6,25m2
- Powierzchnia projektowanego placu technologicznego, utwardzonego kostką betonową	-800,00m2
- Powierzchnia projektowanych chodników i opasek z kostki betonowej	- 131,00m2
- Powierzchnia biologicznie czynna	- 8786,97m2

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione

PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO–SANEL W SIEDLCA
08–110 SIEDLCE ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64

OBIEKT		INWESTO	
LOKALIZACJA		NR RYS.	
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	TREŚĆ PLAN REALIZACYJNY	SKALA	
		DATA	
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Anna Mikulska	MA/077/04 MA-1706	PODPIS
PROJEKTANT KONSTRUKCJA	mgr inż. Leszek Czarny	GP.7342/8/37/91 MAZ/BO/2094/01	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA	mgr inż. Dymitr Mikulski	16/Wo/72 MAZ/BO/2262/01	PODPIS
PROJEKTANT INST.SANITARNE	mgr inż. Paweł Roliński	GPB.7342/13/98 MAZ/IS/2348/01	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY INST.SANITARNE	mgr inż. Marcin Sienicki	MAZ/0220/PWOS/08 MAZ/IS/0665/08	PODPIS
PROJEKTANT INST.ELEKTRYCZNE	mgr inż. Kazimierz Roliński	UAN-4224/7/7/87 MAZ/IE/2346/01	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY INST.ELEKTRYCZNE	mgr inż. Jerzy Chudowski	GPB-4224/57/50/89 MAZ/IE/2245/01	PODPIS